

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ARTIKEL ARTIGO	TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSION SPANNING TENSÃO	TIPO E POTENZA DI LAMPADA TYPE AND POWER OF BULB TYPE ET PUISSANCE DEL'AMPOULE TYP UND LAMPENSTÄRKE TIPO E POTENCIA DE LA LAMPARA LAMPYTYPE EN VERMOGEN TIPO E POTÊNCIA DE LÂMPADA	DIAMETRO DEL FORO DIAMETER OF THE HOLE DIAMETRE DU TROU Ø EINBAUÖFFNUNG DIAMETRO DEL ORIFICIO Ø VAN DE OPENING DIAMETRO DO FURO	PROFONDITÀ INCASSO HEIGHT PROFONDEUR ENCASTREMENT EINBAUTIEFE PROFUNDIDAD ENCASTRE HOOGTE PROFUNDIDADE DE ENCAIXE	IP
249-21	500 mA	LED 18 W	220 mm	155 mm	20/44
249-22	700 mA	LED 26 W			
249-19	1050 mA	LED 38 W			
249-20	1050 mA	LED 37 W			
	1200 mA	LED 43 W			

Gruppo di Rischio 1 secondo norma EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Risk Group 1 in accordance with EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Groupe de Risque 1 selon la Norme EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Gefährgruppe 1 nach der Norm EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Grupo de riesgo 1 según la Norma EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Risco groep 1 in conformiteit Richtlijn EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Grupo de risco 1 de acordo com norma EN 62471:2008 - IEC/TR62778 - Grupa ryzyko 1 zgodnie z norma EN 62471:2008 - IEC/TR62778

I MONTAGGIO

All'interno del controsoffitto si deve assicurare un minimo di 50 mm d'aria tra l'ingombro massimo del faretto e le pareti verticali come da figura 1.

Utilizzare un trasformatore di sicurezza per LED a corrente costante:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Prestare attenzione alla polarità (+ -)

Inserire l'apparecchio seguendo le indicazioni di figura 2-3-4-5-6.

Per un corretto funzionamento del prodotto non toccare e non pulire il LED e la parabola.

MANUTENZIONE

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore. Interventi sull'impianto elettrico sono consentiti solo a personale qualificato legalmente riconosciuto.

Conservare il foglio istruzioni. Apportare modifiche, installare/utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto prescritto, comporta la perdita delle caratteristiche tecniche/meccaniche, di conseguenza la decadenza della garanzia, e decliniamo ogni responsabilità.

UK ASSEMBLY

Keep a min. 50 mm. distance between the max. overall dimensions of the fixture and the inner surfaces inside the false ceiling, as from picture 1.

Use a safety transformer for LED constant current:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Pay attention to the polarity (+ -)

Install the fitting following the instructions for pictures 2-3-4-5-6.

For proper operation of the product do not touch and do not clean the LEDs and the reflector.

MAINTENANCE

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer. All fittings must be connected by a qualified electrician. Keep this instruction sheet.

Bringing modifications as well as installing/using the product other than required, involves the loss of technical/mechanical features, consequently voiding the warranty, and we do not assume any liability.

F INSTALLATION

A l'intérieur du faux plafond on doit assurer min. 50 mm. de distance entre les dimensions maximales du spot et les surfaces verticales comme dans la figure 1.

Utiliser un transformateur de sécurité pour LED à courant constant:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Faites attention à la polarité (+ -)

Insérer l'appareil, suivant les indications des figures 2-3-4-5-6.

Pour un bon fonctionnement du produit ne se touchez pas et ne nettoyez pas la LED et le réflecteur.

ENTRETIEN

La source lumineuse à l'intérieur de cet appareil ne peut être remplacée que par le fabricant.

Toute intervention sur l'installation électrique est consentie seulement à des électriciens qualifiés.

Garder la notice de montage.

Apporter des modifications, aussi bien qu'installer/utiliser le produit d'une façon différente de ce qui est indiqué, implique la perte des caractéristiques techniques/mécaniques, par conséquent l'annulation de la garantie, et nous déclinons toute responsabilité.

D MONTAGE

Innerhalb der Hängendecke muß man mindestens 50 mm. Entfernung zwischen den Außenmaßen des Spots und der senkrechten Wände versichern, wie aus Bild 1.

Verwenden Sie einen Sicherheits-Transformator für LED-Konstantstrom:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Achten Sie auf die Polarität (+ -)

Montieren Sie die Einbauleuchte nach der Anleitungen von Bild 2-3-4-5-6.

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts nicht berühren und nicht sauber die LEDs und den Reflektor.

WARTUNG

Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

Eingriffe in die Elektroanlage ist nur rechtlich qualifiziertem Fachpersonal erlaubt.

Anleitung aufheben.

Ändern Sie, oder installieren/benutzen Sie das Produkt anders als verschrieben, beinhaltet den Verlust von technischen/mechanischen Eigenschaften, damit die Garantie erlischt, und wir lehnen jede Haftung.

E MONTAJE

En el interior del techo debe asegurarse un mínimo de 50 mm. de aire entre el aparato y las paredes verticales como en la figura 1.

Utilice un transformador de seguridad para el LED de corriente constante:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Preste atención a la polaridad (+ -)

Encajar el aparato siguiendo las indicaciones de la figura 2-3-4-5-6.

Para un correcto funcionamiento del producto no se debe tocar y no limpiar el LED y el reflector.

MANUTENCION

La fuente de luz al interior de este aparato debe ser reemplazada solo por el fabricante.

Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.

Conservar la hoja de instrucciones.

Modificar, instalar/usar el producto que no sea como prescrito, implica la pérdida de las características técnicas/meccánicas, por tanto se invalida la garantía y no nos asumimos ninguna responsabilidad.

NL MONTAGE

Houd een min. 50 mm. afstand tussen de maximale afmetingen van het armatuur en de binnenste oppervlakken in het vals plafond, vanaf foto 1.

Gebruik een veiligheids-transformator voor LED constante stroom:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Let op de polariteit (+ -)

Installeer de montage volgens de instructies voor foto's 2-3-4-5-6.

Voor een goede werking van het product niet aanraken en niet het reinigen van de LED's en de reflector.

ONDERHOUD

De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant.

Het is alleen aan wettelijk erkend, gekwalificeerd personeel toegestaan aan de elektrische installatie te werken.

Dit instructieblad bewaren.

Het brengen van wijzigingen evenals het installeren / gebruik van de anders dan noodzakelijk product, houdt het verlies van technische / mechanische eigenschappen, dus vervallen van de garantie, en we hebben geen enkele aansprakelijkheid.

P ASSEMBLEIA

Mantenha um min. 50 mm. distância entre as dimensões máximas gerais do equipamento e as superfícies internas dentro do tecto falso, a partir de foto 1.

Use um transformador de segurança para o LED de corrente constante:

- 500 mA 18W
- 700 mA 32W
- 1050 mA 40W
Vout max 60V
- 1200 mA 45W
Vout max 60V

Preste atenção à polaridade (+ -)

Instale a conexão seguindo as instruções para fotos 2-3-4-5-6.

Para o funcionamento adequado do produto não toque e não limpe os LEDs e o refletor.

MANUTENÇÃO


A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituído pelo fabricante.

Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas apenas por pessoas qualificadas e legalmente reconhecidas.

Conservar a folha de instruções.


Modificar, instalar / usar o produto de forma diferente da forma prescrita, que envolve a perda de características técnicas / mecânica, portanto, invalida a garantia e não assumimos qualquer responsabilidade.

①


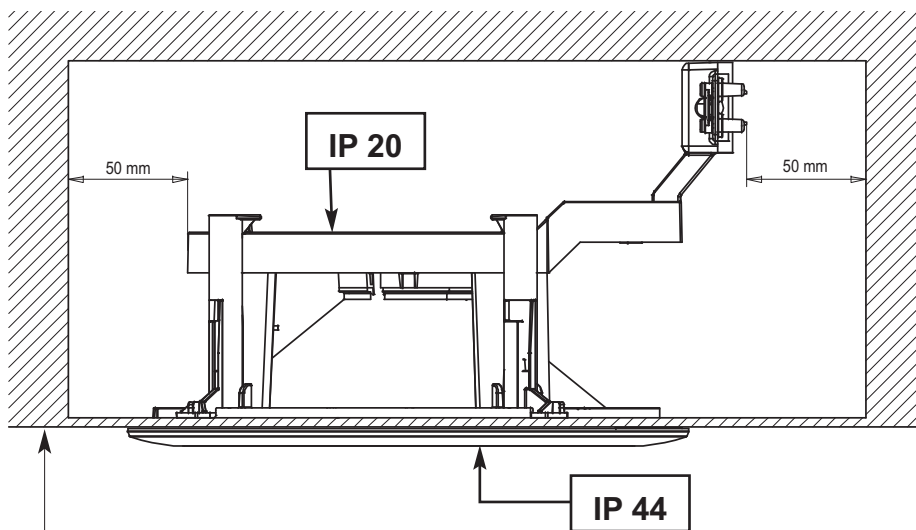


Il grado di protezione è valido solo se le superfici dei controsoffitti sono chiuse - The protection degree is considered only for installation in a false ceiling with closed surfaces - Le gré de protection est valable seulement pour installation dans un faux plafond avec surfaces fermées - Der Schutzgrad ist nur gültig, wenn die Flächen der falschen Decke geschlossen sind - El grado de protección es válido, sólo si las superficies del falso techo son cerradas - De beschermingsgraad is alleen geldig als de oppervlakken van de verlaagde plafonds gesloten zijn - A protecção é válida somente se as superfícies do contrateito estão fechadas - Stopień ochrony jest ważny tylko, jeżeli powierzchnie podwieszzonego sufitu są zamknięte.



②

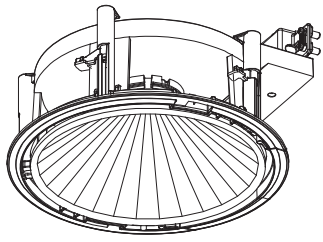



③

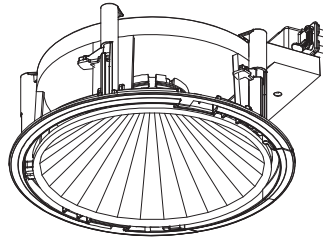

④

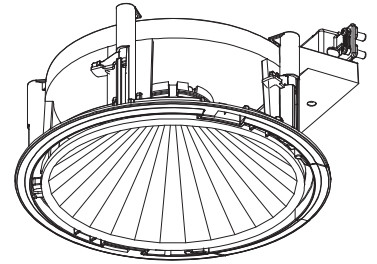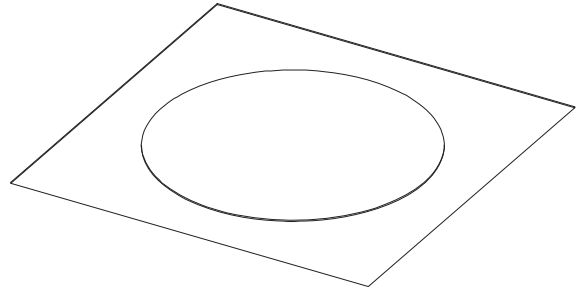

⑤

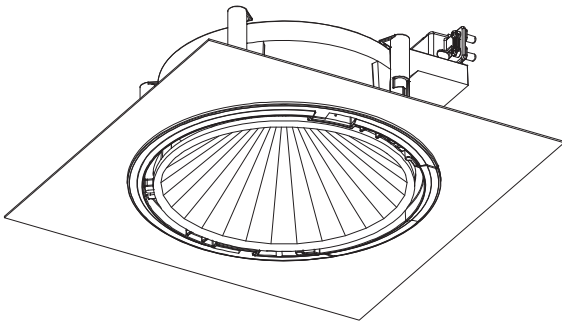

⑥

